

NÚMERO DE CÓDIGO

3451504

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, Eléctrico Sobrepaso, Cableado, Operado por Sensor, Estándar Caja de Muro, Royal® Oculta Sensor Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: No incluido
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Sobrepaso: Eléctrico
- Voltaje: 24V

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Perilla
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Boquilla ajustable
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Salida Union Hembra de 1" I.P.S.
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

VIDEOS



ESS Flushometer



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, GreenSpec, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 16 seconds
- Circuito de Control: Estado Sólido/24 VAC Entrada/24 VAC Salida
- Demora de Descarga: 3s
- Ventana Auto Adaptable: ±10
- Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)
- Operador de Solenoide: 24 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - 0345154
 - 0345999

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- Flushometer Pressure gauges
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del ROYAL 150 ESS producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

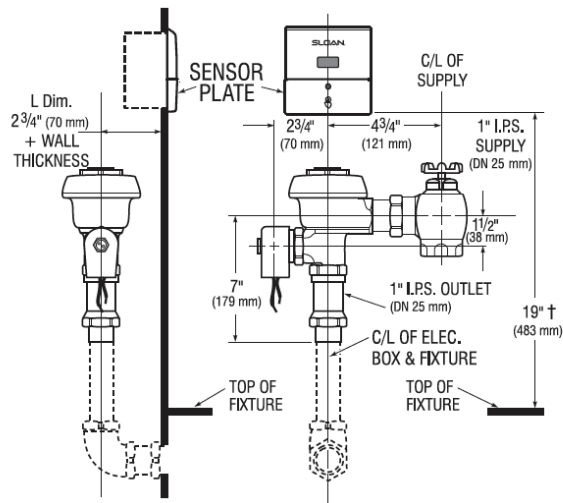


NOTE: Flush Connection shown with dotted lines is not included.

† Position of Sensor Box can be raised or lowered 1" (25 mm) if in conflict with Handicap Grab Bars.

ELECTRICAL BOX INSTALLATION

SENSOR LOCATION AND POSITIONING IS CRITICAL

Failure to properly position the electrical boxes to the plumbing rough-in will result in improper installation and impair product performance. All tradesmen (plumbers, electricians, tile setters, etc.) involved with the installation of this product must coordinate their work to assure proper product installation. Installation Template furnished with Flushometer.

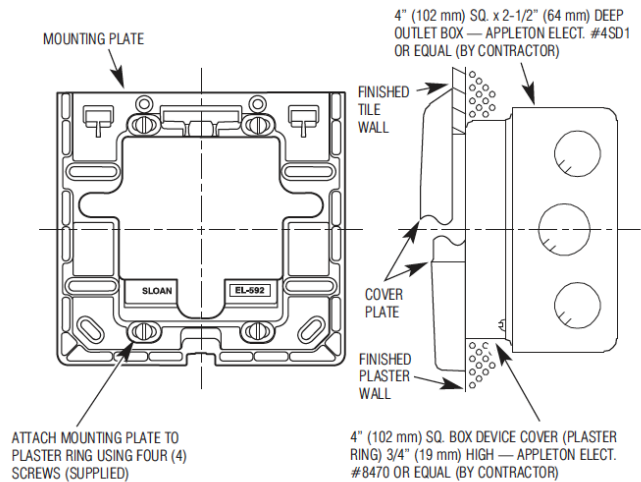

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com